


点検口 (45°角以上)
 ※点検口は必ず図示の位置 (機器真下) の天井に設けてください。
 点検口が指定箇所に無いとファンモーターのメンテナンスに支障をきたします。

【第3種換気】
 ＊吸込側接続口 (φ50×4)

機外静圧-風量特性線図
 機種: 給気ファンユニット 24FUS-12
 排気ファンユニット 24FUE-12

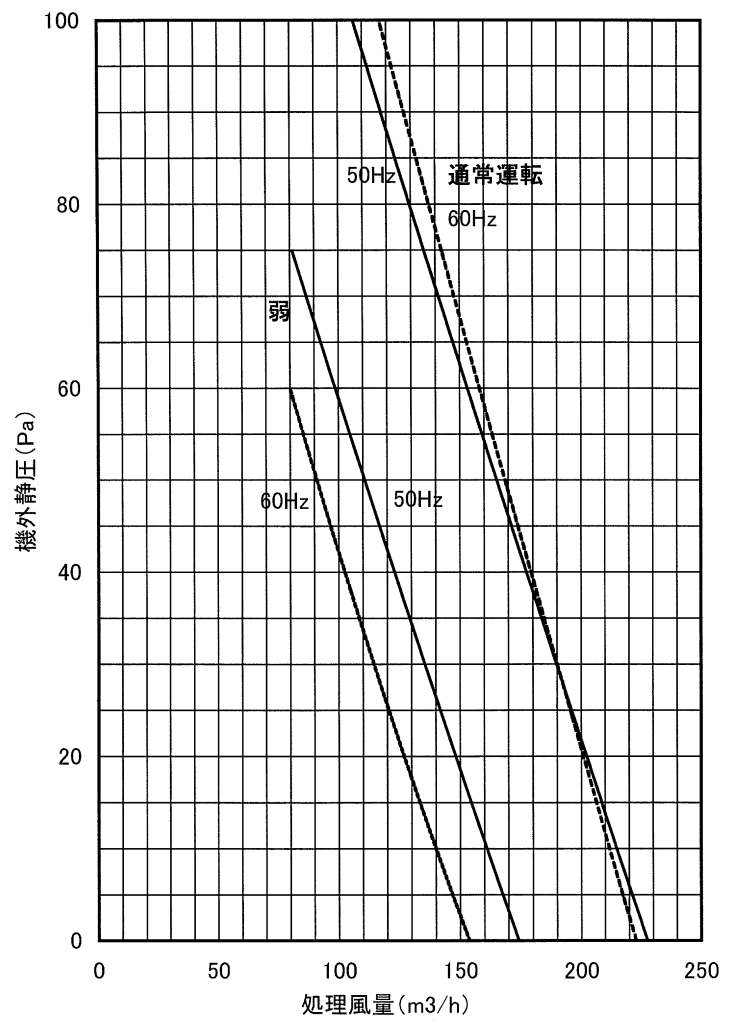

【仕様】
 風量: 50Hz 120m³/h (通常換気時)
 60Hz 141m³/h (通常換気時)
 (風量切換え 通常換気、弱有り)
 機外静圧: 52Pa
 発生騒音: 32dB
 消費電力: 47/56VA (50/60Hz)
 製品質量: 約11kg

訂正	
H15.10.02	A 仕様追加
H15.11.12	B 機外静圧変更

注文先	
納入先	
名称	排気ファンユニット 24FUE-12-D40 (標準型24時間換気システム用/第3種換気)
図番	HJP-0022B
作成日	H15.10.03
尺度	1/5 (A3サイズ時)
検図	徳永 設計 近藤 製図 田 竜

協立エアテック 株式会社