


点検口 (450角以上)  
 ※点検口は必ず図示の位置 (機器真下) の天井に設置してください。  
 点検口が指定箇所に無いとファンモーターのメンテナンスに  
 支障をきたします。

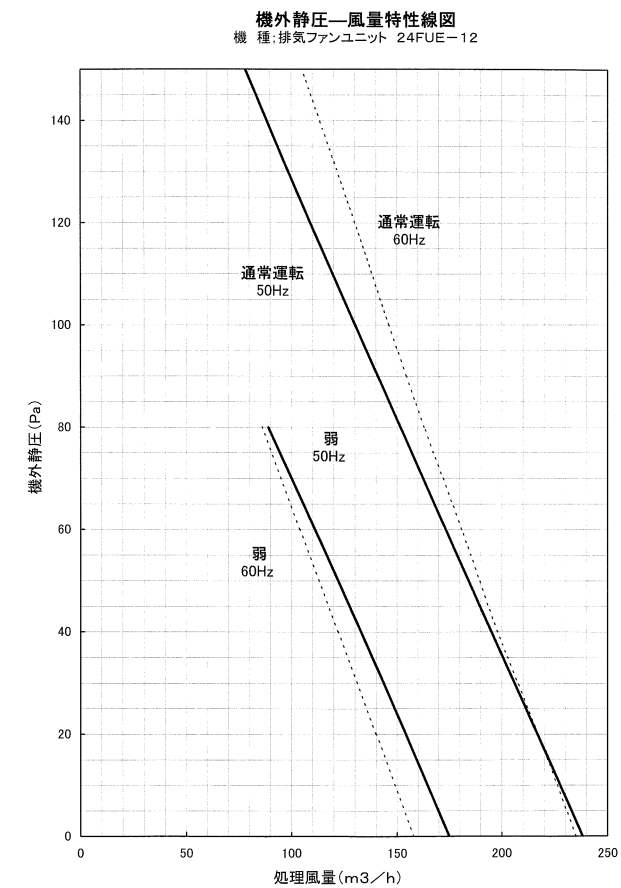

**【第3種換気】**  
**\*吸込側接続口 (φ100×2)**

添付図面	訂正

注文先			
納入先			
名称	排気ファンユニット 24FE□-12-D02 (標準型24時間換気システム用/第3種換気)		
図番	HJP-0069	作成日	H16.03.27
検図	徳永	設計	近藤
製図	川添	尺度	1/5 (A3サイズ時)
<b>協立エアテック 株式会社</b>			

フィルター取出スペース  
200以上