



本保証書は保証期間中に故障が発生した場合、下記の保証規定により無料での修理をお約束するものです。
保証期間中に故障した場合は、本書をお手元にご用意いただき、お買い求めの販売店へご連絡ください。
なお、この保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、
製品の修理・交換の発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に個人情報を開示・提供することはありません。

保証書

商 品 名	浄水丸		型 式	JM-III
ご使用開始日	平成 年 月 日	ユーザーNo.	JM -	
保 証 期 間	ご使用開始日より2年間			
お 客 様	フリガナ ----- お 名 前			
	ご住所 〒 -			
	電 話 () -			

保証規定

- 1_保証期間は、ご使用開始日をもって保証期間(2年間)の開始日とします。
- 2_取扱説明書の注意書きに従った正常な使用方法により生じた故障および破損に対して無料で修理いたします。
- 3_保証期間中でも下記のような場合には有料での修理になります。
 - [1]カートリッジなどの消耗品。
 - [2]塗装またはメッキ等の自然劣化。
 - [3]正規の水道工事業者以外が設置工事を実施した場合。
 - [4]ご使用上の誤り、取扱上の不注意、不当な修理・改造により生じた故障および破損。
 - [5]設置場所の移動、落下、輸送等による故障および破損。
 - [6]火災・地震・塩害・落雷・ガス害。その他、不可抗力による故障および破損。
 - [7]異常水压等、外部要因による故障および破損。
 - [8]本保証書のご提示がない場合。
 - [9]本保証書の記入項目に未記入箇所がある場合、または販売店の捺印がない場合。
 - [10]日本国外で使用される場合。
- 4_離島および離島に準じる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する実費をご請求することがあります。
- 5_この保証書は日本国内においてのみ有効です。
※この保証書は、本書に明記した保証期間および各条件において無料修理をお約束するものです。
本書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理に関しては、販売店へお問い合わせください。
※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

■製造元



協立エアテック株式会社

〒811-2414 福岡県粕屋郡篠栗町大字和田1034番地の4

お問い合わせ

TEL.092-947-6101

■販売店



JM-III

Good Water

取扱説明書

<保証書付>



この度は本製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

「安全上のご注意」(1～2ページ)は必ずお読みください。

保証書ではご使用開始日・販売店名などの記載内容をご確認いただき、
大切に保管してください。

●目次

安全上のご注意	1・2
各部の名称・仕様	3・4
こんな時はご連絡ください	5・6
保証書／保証規定	裏表紙

※安全にお使いいただくために

人への危害や財産の損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを「警告」「注意」に分けて説明しています。

**警告**

「死亡または重傷を負う恐れがある内容」です。

**注意**

「傷害を負うことや財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

**警告**

本製品を分解・改造しないでください。また、お客様ご自身で修理をしないでください。

水漏れや故障の原因になります。
分解や改造をされた場合は、保証期間中でも保証の対象になりません。




製品本体に強い衝撃を加えないでください。

本体や配管が破損する原因になります。

**注意**


本体の設置工事及び定期的なカートリッジの交換は、必ず水道工事資格者が行ってください。

水漏れや破損の原因になります。

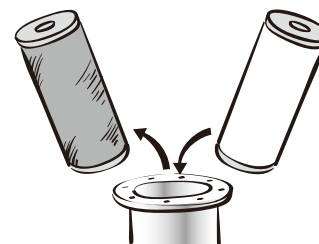

カートリッジ交換は、最長1年に1回、必ず行ってください。

使用量や水質状況によりカートリッジの交換時期が短期化することがあります。1年経過する前に水量が低下した場合は販売店にご連絡ください。



製品本体の上や周囲に物を置かないでください。


破損や結露の原因になります。




浄水した水は衛生安全のため、できるだけお早めにご使用ください。



朝一番の使用時には浄水器内に留まっている水を排出するため、10秒程度水を流してください。また、一週間以上、使用しなかった場合は、1分以上水を流してください。

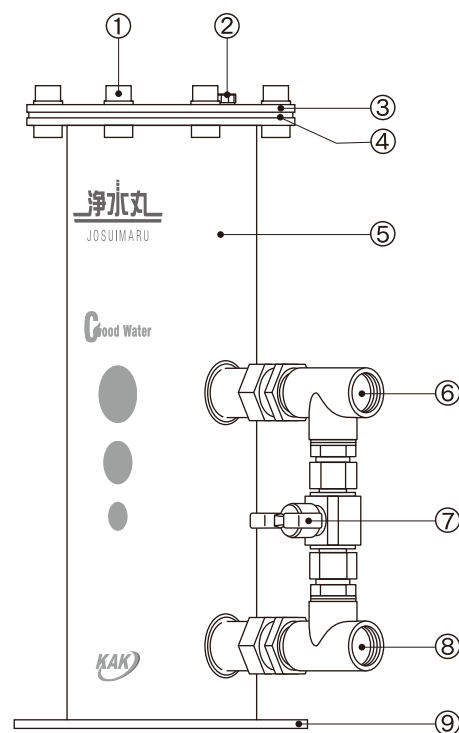


マンション用

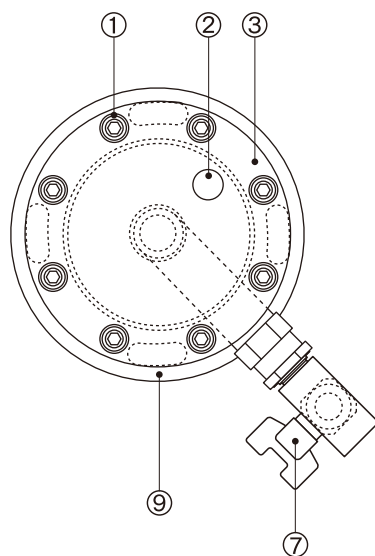


各部の名称

① 管体ボルト(8本) メイン管体と管体キャップを固定するボルトです。	⑥ 入水口(Rc 1/2) ※逆流防止弁内蔵 ここから水道水を入水します。
② 管体内圧力開放プラグ メイン管体内の水圧やエアを開放します。	⑦ 残留塩素調整バルブ 浄水と水道水の切替ができます。
③ 管体キャップ カートリッジの交換時に開閉するキャップです。	⑧ 出水口(Rc 1/2) ここから浄水を出水します。
④ 管体シールパッキン メイン管体と管体キャップの接続部専用シールパッキンです。	⑨ 本体固定用台座 マンション用 設置時にアンカーボルトで固定します。
⑤ メイン管体 カートリッジ(高性能カーボンフィルター)を装着するメイン管体です。	⑩ 戸建用専用カバー 戸建用 屋外に設置する時に装着する専用カバーです。
	⑪ 戸建用専用台座 戸建用 設置時にアンカーボルトで固定します。

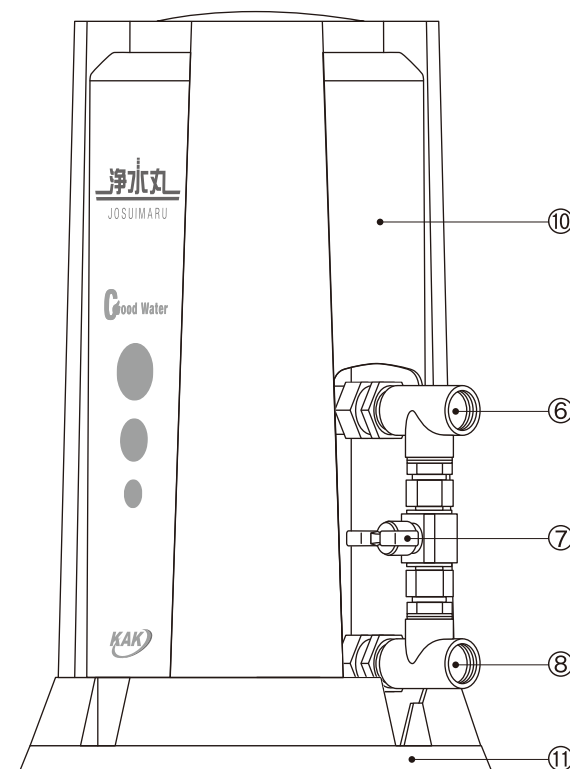

戸建用

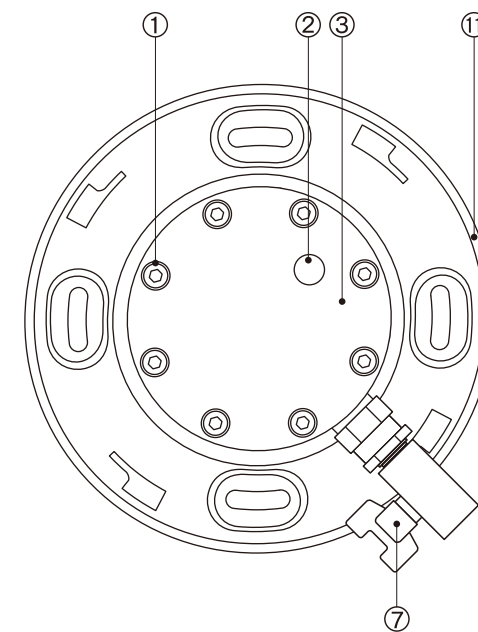

■本体仕様

品名・(型式) / 浄水丸(JM-III型)
材質 / (本体・台座)SUS304製、(カバー)ABS製
ろ過流量 / 33L/分(JIS S 3201での試験結果)
使用可能な最小動水圧 / 0.01MPa以下
適正使用水圧 / 0.25MPa~0.7MPa
配管口径 / 15A(Rc 1/2)※取付け可能配管口径13mm~25mm
サイズ / W234.5×D157×H343 (戸建用:W282×D252×H408)
重量 / 4.0kg※通水前の状態 (戸建用:5.5kg※通水前の状態)

■カートリッジ(カーボンフィルター)仕様

型式 / JM-240M型
ろ材の種類 / モミ殻活性炭・イオン交換体・不織布
材質 / ポリプロピレン・ABS製
浄水能力 / 遊離残留塩素200,000L(1.0mg/L、20L/分、除去率80%時点)
サイズ / 直径89mm×高さ240mm
重量 / 約235g ※通水前の状態

カートリッジは、最長1年に1回の交換が必要です。

※設置場所の水質等の条件により、期間内でもカートリッジの目詰まりにより、水量が低下する場合があります。
十分な水量が得られなくなった場合は、販売店にご連絡の上、カートリッジの交換を行ってください。
※定期的なカートリッジの交換を行わないと、カートリッジが破損する場合がありますので、必ず定期的なカートリッジの交換を行ってください。

内容 ▶


配管や浄水器本体から水が漏れている

一時的に
水道水を使いたい

水の出が悪くなった





水にニオイがある
水が濁っている
水に異物が混じっている

原因 ▶

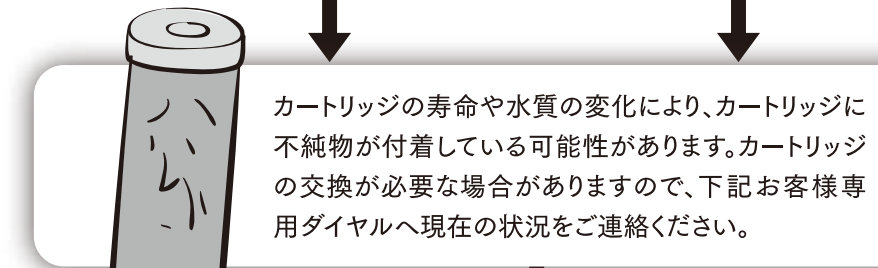

対応 ▶

水道メーターの横にある水道の元栓を閉じて止水してください。メンテナンスが必要です。下記お客様専用ダイヤルへ現在の状況をご連絡ください。

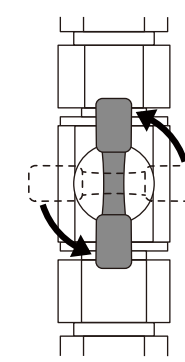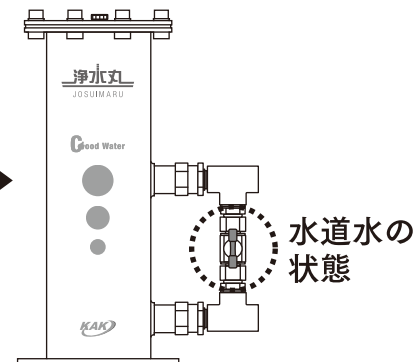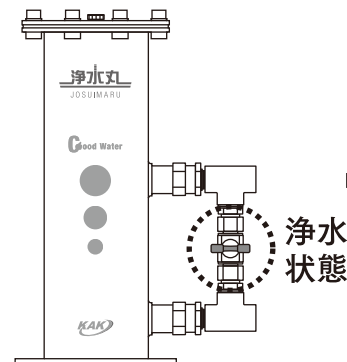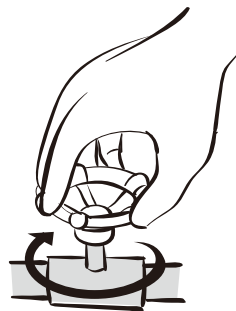

**残留塩素調整バルブを
操作することで、
水道水が使えます。**

左図のように、残留塩素調整バルブを反時計回りに90度回すことで、水道水が使えるようになります。



その他、困ったことや不審な点などありましたら、右のお客様専用ダイヤルへご連絡ください。

お客様専用ダイヤル

TEL.092-947-6101

■営業時間／月～土曜日(9時～17時30分) ※但し、第2・第4土曜日、祝祭日、お盆、年末年始を除く。

KAK 協立エアテック株式会社